

ООО «ПРОАМКО»



*Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования Московский государственный
областной гуманитарный институт*

Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

*"Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"
4.08.0Б-ОДС*

г. Москва 2014 г.

ООО «ПРОАМКО»



*Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования Московский государственный
областной гуманитарный институт*

Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

“Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов”

4.08.0Б-ОДС

Заместитель генерального директора

Е.Ю. Коляда

ГИП

Д.О. Михайлов

г. Москва 2014 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

14.08.1-ОДС

Лист

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Содержание проектной документации

Пункт	Наименование	Лист
1	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации Нормативно - техническая база	2 5
2	Обоснование принятых конструктивных, объемно - планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в п. 1 настоящего содержания, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия:	
2.1	- территория прилегающая к зданию	6
2.2	- вход в здание	6
2.3	- пути движения внутри здания	8
2.4	- зоны целевого назначения	9
2.5	- санитарно - гигиенические помещения	10
2.6	- системы информации на объекте	13
3	Описание проектных решений по обустройству рабочих мест для инвалидов (при необходимости)	-
Графическая часть 14.08.0Б-ОДС.АС/И		
4	План здания общежития №2 с указанием путей перемещения МГН I этаж	1
5	План здания общежития №2 с указанием путей перемещения МГН II этаж	2
6	Схема планировки универсальной кабины и душевой общежития №2	3
7	Схема планировки умывальной.	4
8	Адаптация помещения медпункта	5
Спецификации оборудования и перечень мероприятий по доступу МГН 14.08.0Б-ОДС.СО		
9	Спецификации оборудования и перечень мероприятий по доступу МГН	1-6

14.08.0Б-ОДС.ПЗ

ГОУ ВПО Московский государственный
областной гуманитарный институт (МГОГИ)

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб.

Пров.

Н.контр.

Утв.

Мероприятия по
обеспечению доступа МГН

Лит.

Лист

Листов

1

16

Перечень мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года, ратифицированной Российской Федерацией 03 мая 2012 года и вступившей в силу на территории Российской Федерации 25 октября 2012 года, «Услуги и объекты коллективного пользования, предназначенные для населения в целом, должны быть в равной степени доступны для инвалидов и отвечать их нуждам».

Статьей 24 Конвенции устанавливается право инвалидов иметь доступ к общему высшему образованию, профессиональному обучению, образованию для взрослых и обучению в течение всей жизни без дискриминации и наравне с другими, стремясь при этом:

а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства достоинства и самоуважения и к усилению уважения прав человека, основных свобод и человеческого многообразия;

б) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и физических способностей в самом полном объеме;

с) к наделянию инвалидов возможностью эффективно участвовать в жизни свободного общества.

Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды могли иметь доступ к общему высшему образованию, профессиональному обучению, образованию для взрослых и обучению в течение всей жизни без дискриминации и наравне с другими. С этой целью государства-участники обеспечивают, чтобы для инвалидов обеспечивалось разумное приспособление.

Согласно части 5 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря года 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с частью 10 статьи 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, а также организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под специальными условиями для

Подп. и дата
Инв. № докл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	14.08.06-ОДС.ПЗ ГОУ ВПО Московский государственный областной гуманитарный институт(МГОГИ)	Лист 2
------	------	----------	-------	------	---	-----------

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование в том числе специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования и обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно пункту 3 статьи 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности является обеспечение инвалидам условий

для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационно - правовых форм и форм собственности создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла - коляски и собак - проводников) для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры: жилым, общественным и производственным зданиям, местам отдыха, спортивным сооружениям, культурно - зрелищным и другим учреждениям.

Статьей 12 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» предусмотрено, что объекты социальной инфраструктуры должны быть

спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Согласно пункту 14 статьи 30 указанного Технического регламента в проектной документации объектов социальной инфраструктуры должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения к таким объектам.

Для реализации вышеуказанных положений при проектировании необходимо руководствоваться следующими принципами:

- универсальное проектирование при новом строительстве, когда проект сооружения и оказываемые в нем услуги в максимально возможной степени являются пригодными к использованию для всех граждан, при этом не исключаются специализированные устройства для конкретных категорий инвалидов;

- разумное приспособление существующих зданий. Оно означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и корректировок, не становящихся несоразмерным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод.

Согласно пункту 1.4 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» проектные решения объектов,

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	14.08.06-ОДС.ПЗ ГОУ ВПО Московский государственный областной гуманитарный институт(МГОГИ)	Лист 3
------	------	----------	-------	------	---	-----------

доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

При разработке проекта учитывались следующие категории маломобильных групп населения (МГН):

«Г» - с нарушениями слуха (не имеющие ограничения по мобильности);

«С» - с нарушениями зрения;

«О» - с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;

«К» - передвигающиеся на креслах-колясках

В соответствии с пунктом 1.7. СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» повышение качества архитектурной среды достигается при соблюдении доступности, безопасности, удобства и информативности зданий для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения без ущемления соответствующих прав и возможностей других людей, находящихся в этих зданиях.

Проект объекта «Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный областной гуманитарный институт (МГОГИ) «Общежитие № 2» (г.Орехово-Зуево, ул. Зеленая д. 24)» предусматривает перечень мероприятий по адаптации объекта для инвалидов всех категорий согласно пункту 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Настоящий проект разработан на основании государственного контракта № 31401289369 от 06 августа 2014 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2009 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (пункт 27, где описывается обязательное содержание раздела 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»), а также пунктом 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	14.08.06-ОДС.ПЗ ГОУ ВПО Московский государственный областной гуманитарный институт(МГОГИ)	Лист 4
------	------	----------	-------	------	---	-----------

Нормативно – техническая база

Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ;

Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

РСД 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные. Знаки безопасности и разметка сигнальная»;

ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»;

ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры». Общие положения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	14.08.06-ОДС.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГОУ ВПО Московский государственный областной гуманитарный институт(МГОГИ)	
Копировал						Формат А4

Принятые проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям» и других нормативных документов, обеспечивают для упомянутых выше категорий посетителей:

- беспрепятственность посещения, досягаемость мест целевого назначения и получения услуги,
- получение необходимой информации:
 - а) для ориентации в пространстве,
 - б) об оказываемых услугах,
 - в) о чрезвычайных ситуациях и местах эвакуации;
- безопасность нахождения и передвижения в здании;
- комфортность получения услуги и отдыха.

При этом применение мероприятий по обеспечению доступности маломобильных групп населения не ухудшает условий для остальных посетителей и не снижает эффективности эксплуатации всех помещений комплекса.

Прилегающая территория

Территория, прилегающая к зданию (участку)

Планировка территории, прилегающей к зданию, предусматривает организацию одного пути движения инвалидов: через главный вход.

Главный вход в общежитие

Входная площадка расположена ниже уровня чистого пола первого этажа на 45 мм, лестничный марш отсутствует. Покрытие площадки - бетонная плитка. Входная площадка из бетонной плитки имеет превышение по высоте уровня асфальтового покрытия порядка 50мм.

Размер входной площадки превышает нормативный размер, предусмотренный при открывании полотна дверей наружу - 1,4х2,0 м или 1,5 х 1,85 м (пункт 5.1.3 СП 59.13330.2012).


Проектом предусматривается устранение препятствия в виде перепада высот входной площадки и асфальтового покрытия путем укладки бетонных элементов благоустройства, ликвидирующих перепад высот.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. (пункт 3.6. СНиП 35-01-2001).


Проектом предлагается установить тактильные предупреждающие указатели перед входной группой в здание (пункт 4.15 СНиП 35-101-2001).

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

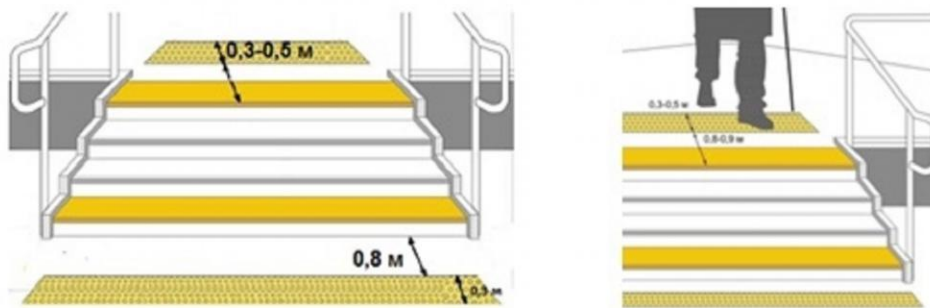

.Входная группа имеет двустворчатые двери с шириной в свету (по наибольшей створке) 1200 мм, что соответствует пункту 5.14 СП 59.13330.2012 и требованиям СП 1.13130.2009. Входные двери металлические глухие.

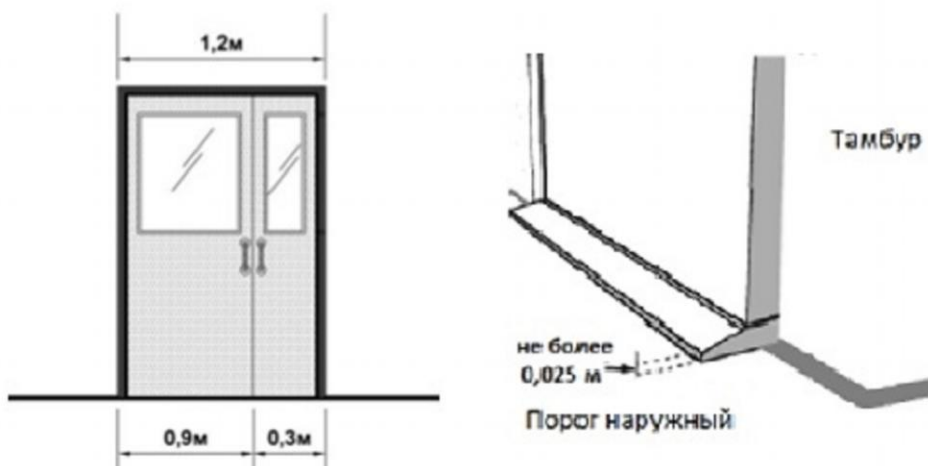

Дверные проемы не должны иметь пороги и перепады высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м (пункт 3.23. СНиП 35-01-2001).

Высота порогов на входе в здание составляет 45 мм.

Глубина тамбура составляет 2,27 м, ширина 2,75 м, что превышает нормативные размеры (глубина не менее 1,8 м при ширине не менее 2,2 м (пункт 3.15 СНиП 35-01-2001)).

Большая створка внутренней двери тамбура имеет проем в свету 760 мм, что не соответствует нормативным 900 мм.

Необходимо произвести реконструкцию входной группы:

- провести замену входной двери на остекленную из ПВХ профилей с отрыванием наружу;
- заменить полотна внутренней двери тамбура на соответствующие нормативным с целью обеспечения проема в свету не менее 900 мм ;
- установить автодоводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд;
- нанести контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей высотой 0,2 м, расположенную на уровне 1,2-1,5 м от поверхности пешеходного пути;
- нанести маркировку на края дверного полотна;
- применить приставной металлический пандус на входе с целью

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

14.08.06-ОДС.ПЗ
ГОУ ВПО Московский государственный
областной гуманитарный институт(МГОГИ)

Лист
7

Копировал

Формат А4

ликвидации препятствия в виде разницы высот пола здания и входной площадки;

- установить вертикальную тепловую завесу.



Проектом предусмотрена установка на входе в здание контрастной информационной тактильной таблички (с наименованием объекта, указанием ведомственной принадлежности, сферы оказываемых услуг, часов работы) с дублированием шрифтом Брайля.




Пути движения внутри здания

Ширина проходов в здании 1,64 м, что менее 1,8 м и не соответствует нормативным требованиям (пункт 3.18 СНиП 35-01-2001). Имеются зоны (1,4 м) для самостоятельного разворота на 90-180° инвалида на кресле-коляске (пункт 3.19 СНиП 35-01-2001).

Расширение большей части проходов без существенного изменения несущих конструкций здания не представляется возможным.

Пути движения внутри здания не имеют перепадов высот.

Лестницы в здании имеются в обособленных лестничных клетках в количестве двух. Ширина лестничных маршей 1,05 м. Для перемещения МГН по лестницам проектом предусмотрена установка складных пандусов с противоскользящим покрытием в правом крыле и совместно (как альтернативный вариант) – применение мобильного подъемника.

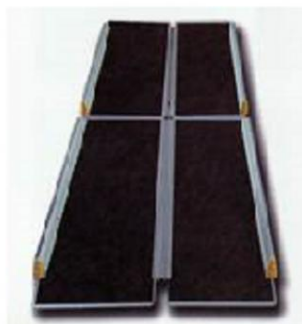

Существующие поручни не отвечают нормативным требованиям в части полного охвата рукой. Проектом предусмотрена замена существующих поручней на соответствующие

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


14.08.06-ОДС.ПЗ
ГОУ ВПО Московский государственный
областной гуманитарный институт(МГОГИ)

Копировал

Формат А4

Лист
8

нормативам и установка пристенного поручня. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой (пункт 4.1.12 СП 59.13330.2012). Проектом предлагается установить на краевые ступени лестничного марша алюминиевый профиль с контрастной противоскользящей вставкой.

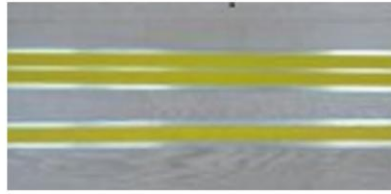

Пути эвакуации


Эвакуацию маломобильных посетителей, в том числе инвалидов на креслах-колясках, следует проводить ответственным сотрудникам по пожарной безопасности в корпусе.

Зоны целевого назначения здания

Кабинетная форма обслуживания

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м (пункт 3.23 СНиП 35-01-2001).

Ширина дверного проема в различных типах дверей для МГН составляет 900 мм. Это означает, что между крайними точками открытой двери должно быть не менее 900 мм. Как правило, проем для установки такой двери равен 1050 мм, а полотно 950 мм.

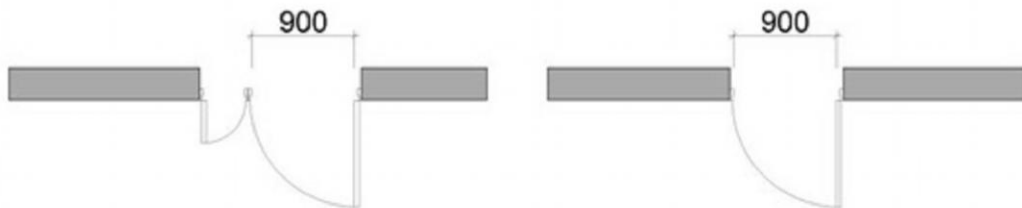

Дверные проемы должны быть без порогов и перепадов пола. При необходимости устройства порога, его высота или перепад высот не должен превышать 25 мм.

Ширина дверных проемов в свету в жилых помещениях и местах общезапользования составляет от 700 до 800 мм. Перепад высот полов в помещениях и коридорах составляет 40 - 70 мм. Проектом предусматривается демонтаж порогов и замена дверей на входах в помещения на одностворчатые двери с шириной проема в свету 900 мм, расширение в адаптируемых помещениях дверных проемов до 1000 мм. Для устранения препятствий в виде перепадов высот, превышающих нормативные 25 мм планируется применить приставные пандусы.


Проектом предусмотрена адаптация помещений для постоянного проживания лиц с ограниченными возможностями в количестве 6 комнат. Предусмотрено расширение дверных проемов до размеров, обеспечивающих установку дверных блоков, имеющих ширину проема в свету не менее 900 мм и замена дверных блоков.

Поверхность мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,8 м над уровнем

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № докл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	14.08.06-ОДС.ПЗ ГОУ ВПО Московский государственный областной гуманитарный институт(МГОГИ)	Лист 9
------	------	----------	-------	------	---	-----------

пола (пункт 4.15 СНиП 35-01-2001). В помещениях общего пользования следует предусмотреть установку столов для инвалидов на креслах-колясках с высотой поверхности на уровне 0,8 м.

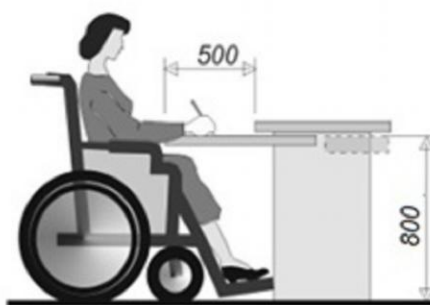

Для МГН, использующих опоры, проектом предусмотрена установка в каждом общественном помещении держателей для костылей и тростей.

Зальная форма обслуживания

Проектом предусмотрена адаптация для посещения лицами с ограниченными возможностями следующих помещений общего пользования:

- умывальной на II этаже;
- кухни на II этаже;
- двух тренажерных залов на I этаже;
- раздевалки на I этаже;
- помещения общего пользования на I этаже;
- медпункта на I этаже.

Адаптация включает:

- приведение в соответствие с нормативными требованиями размеров дверных проемов и высоты порогов: расширение дверных проемов до размеров, обеспечивающих установку дверных блоков, имеющих ширину проема в свету не менее 900 мм и замена дверных блоков, установку приставных пандусов;

- устройство антискользящего покрытия в помещениях кухни и умывальной.

- установку в раздевалке двух индивидуальных шкафов высотой не более 1,7 м, в том числе для хранения костылей и протезов;

- установку в раздевалке скамьи длиной 3 м, шириной 0,7 м и высотой от пола 0,5 м (пункты 4.2.3 СНиП 35-01-2001 и 7.5.19 СП 59.13330.2012);

- проектом предусмотрена установка в кухне электрической плиты для пользования лицами с ограниченными возможностями (п.4.6 СНиП 35-01-2001);

- расширение прохода и создание зоны разворота у медпункта переносом существующей перегородки из ПВХ профилей на 200 мм.

Санитарно-гигиенические помещения

Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений для индивидуального пользования в жилых зданиях должны быть не менее: уборной с умывальником (рукомойником) 1,6x2,2 м (пункты 3.68 СНиП

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	14.08.06-ОДС.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГОУ ВПО Московский государственный областной гуманитарный институт(МГОГИ)	
					Копировал	Формат А4


35-01-2001, 6.1.7 СП 59.13330.2012). В здании общежития отсутствуют санитарно-гигиенические помещения с размерами, соответствующими нормативным требованиям. Проектом предлагается переоборудовать из существующего помещения санузла II этажа правого крыла (проектируемый размер санузла 1,8 x 2,1 м). В этом же помещении проектом предусмотрено устройство душевой кабины для инвалидов.

Входы в душевую и санузел проектируется нормативной ширины - 0,9 м в свету (пункт 3.23 СНиП 35-01-2001). Проектом предусмотрено пространство для разворота и размещения рядом с унитазом кресла-коляски. Кабина оборудуется унитазом для МГН высотой 0,45-0,6 м, раковиной с поручнем на высоте 0,8 м от уровня пола, откидным поручнем со стороны пересаживания с кресла-коляски на унитаз, настенным поручнем, держателями для костылей и других принадлежностей, регулируемым зеркалом (пункт 3.67 СНиП 35-01-2001).

В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа (пункт 5.3.9 СП 59.13330.2012).

Проектом предусмотрено оборудование универсальной кабины рычажными кранами.

Специализированное оборудование для санузла: держатели для костылей, регулируемое зеркало.



Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).

Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки (пункт 5.3.6 СП 59.13330.2012).

Проектом предусматривается оборудование кабины беспроводной системой вызова персонала.

Подп. и дата
Инв. № докл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	14.08.06-ОДС.ПЗ ГОУ ВПО Московский государственный областной гуманитарный институт (МГОГИ)	Лист 11
------	------	----------	-------	------	--	------------



Дверь в универсальную кабину предлагается оборудовать эргономичной ручкой рычажно-нажимного типа, позволяющей инвалиду управлять ей одной рукой и не требующей применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (пункт 5.4.3 СП 59.13330.2012).

Душевая кабина для МГН оборудуется в помещении санузла правого крыла второго этажа размером 1,5 x 0,9 м. Душевая кабина оборудуется откидным сиденьем.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	14.08.06-ОДС.ПЗ					Лист
					ГОУ ВПО Московский государственный областной гуманитарный институт(МГОГИ)					12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал					Формат А4

Системы информации на объекте

Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения МГН (особенно в местах массового посещения), а также доступных для них входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. (пункты 3.62 СНиП 35-01-2001, 5.5.3 СП 59.13330.2012).

Акустические средства



Акустические устройства и средства предназначены для оказания помощи лицам с недостатками зрения, а также для дублирования визуальной информации в наиболее ответственных местах.

Акустические устройства и средства проектом предусмотрены одинаковыми для оказания помощи лицам с недостатками зрения, а также для дублирования визуальной информации в наиболее ответственных местах.

К ним относятся: звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; переносная индукционная система и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления (пункт 7.18 СП 35-10-2001).

Здание или сооружение по заданию на проектирование может быть дополнительно оборудовано радиомаяками (радио-метками) для слепых или слабовидящих посетителей, имеющих радиоприемники. Радиомаяки устанавливаются над дверными проемами и на стенах помещений. На входе в здание (пункт 5.5.3 СП 59.13330.2012).

Проектом предлагается оборудовать центральный вход в общежитие звуковым и световым маяками для ориентирования инвалидов по слуху и зрению.



Также проектом предусмотрено оборудование помещений общего пользования на 1 этаже звуковыми маяками, комнат для проживания инвалидов -кнопками вызова персонала.

Визуальные средства

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания и быть

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


14.08.06-ОДС.ПЗ
ГОУ ВПО Московский государственный
областной гуманитарный институт(МГОГИ)

Лист
13

увязана с художественным решением интерьера (пункт 3.53 СНиП 35-01-2001). Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола (пункт 5.5.4 СП 59.13330.2012). Буквы и цифры знаков должны иметь размеры, соответствующие полю зрения с учетом расстояния до наблюдателя (пункт 6.8.2 ГОСТ Р 51671-2000). Высоту прописных букв надписей на указателях рекомендуется выполнять не менее 75 мм, шрифт и символы должны быть контрастными: либо светлыми на темном фоне, либо темными на светлом фоне (пункт 7.9 СП5-101-2001, пункт 6.8.5 ГОСТ Р 51671-2000).

Контрастность шрифта символов на знаковой информации для слабовидящих должна быть по возможности не менее 70% (например: черный текст/символы на белом/желтом фоне и наоборот, белый текст/символы на черном, коричневом, темно-сером, синем, зеленом и красном фоне).

Для удобства ориентирования предлагается разместить на фасаде здания (у центрального входа) и внутри здания информационные табло («бегающую строку») с информацией о назначении и режиме работы (обслуживании) учреждения (пункт 6.21.1. ГОСТ Р 51671-2000).

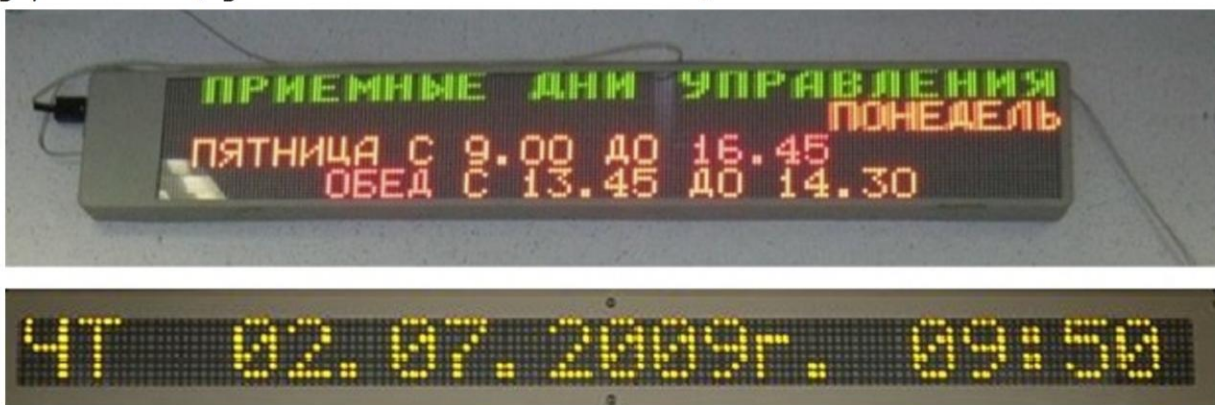

На входах в учреждение и в самом здании должны размещаться знаки (пиктограммы) доступности учреждения.



Проектом предусмотрено использование пиктограмм с условными обозначениями доступности помещений для разных категорий инвалидов, входа и выхода из помещения, направления движения, туалетов для

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	14.08.06-ОДС.ПЗ ГОУ ВПО Московский государственный областной гуманитарный институт(МГОГИ)	Лист 14
------	------	----------	-------	------	---	------------

инвалидов, путей эвакуации.


Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м от объекта (пункт 4.3.4 СП 59.13330.2012). Проектом предлагается обозначить углы колонн и пилостр на высоту до 2 м контрастными лентами или угловыми накладками контрастного цвета.

Тактильные средства

Проектом предусмотрена установка на входе в здание информационной тактильной таблички с названием объекта, режимом работы, адресом места нахождения на контрастном фоне (с применением дублирования шрифтом Брайля) (пункт 6.8.5. ГОСТ Р 51671-2000).

Внутри здания с правой стороны по ходу движения должна быть размещена информационная мнемосхема (тактильная схема движения) с текстом Брайля, отображающая информацию о помещениях в здании (пункт 7.1.8 СП 59.13330.2012).

Проектом предлагается установка тактильных мнемосхем на входах в здание и в санузел.

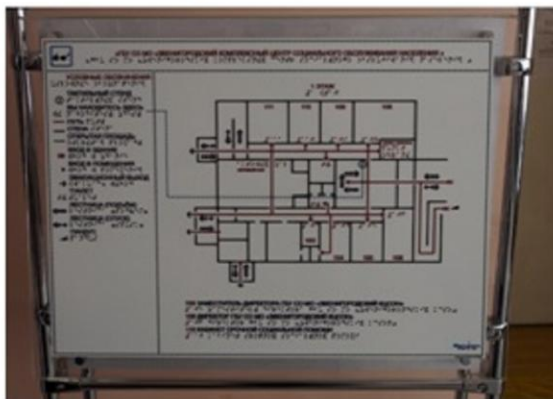

Мнемосхемы представляют собой легко читаемую в зрительной и тактильной форме графическую информацию, оповещающую инвалидов по зрению о внутреннем устройстве здания и инфраструктуре учреждения. Мнемосхемы помогают инвалидам категории «С» самостоятельно ориентироваться в здании и полноценно пользоваться всеми предлагаемыми услугами. поэтажные мнемосхемы разрабатываются индивидуально для каждого учреждения на основе поэтажных планов существующего здания, на основе его функционального устройства и зонирования, с учетом структуры размещенного учреждения и особенностей его работы с гражданами. Мнемосхема содержит условные указания и обозначения структуры зонирования, функциональных типов помещений и коммуникационных узлов, санитарных узлов, основных коридор и холлов (в том числе путей эвакуации) их взаимного размещения. Все надписи мнемосхемы дублируются по системе Брайля.

Проектом предусмотрено оборудование жилых комнат тактильными планами эвакуации.

Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	14.08.06-ОДС.ПЗ ГОУ ВПО Московский государственный областной гуманитарный институт(МГОГИ)	Лист 15
------	------	----------	-------	------	---	------------

стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м (пункт 3.67 СНиП 35-01-2001).

Проектом предусмотрено оснащение всех помещений, адаптируемых для посещения МГН (мест общего пользования, санузлов) обозначением функциональной принадлежности в виде контрастных табличек, выполненных тактильными буквами и продублированными шрифтом Брайля.

У входа в комнаты для проживания инвалидов предлагается установить контрастные тактильные таблички с обозначением номеров помещений.

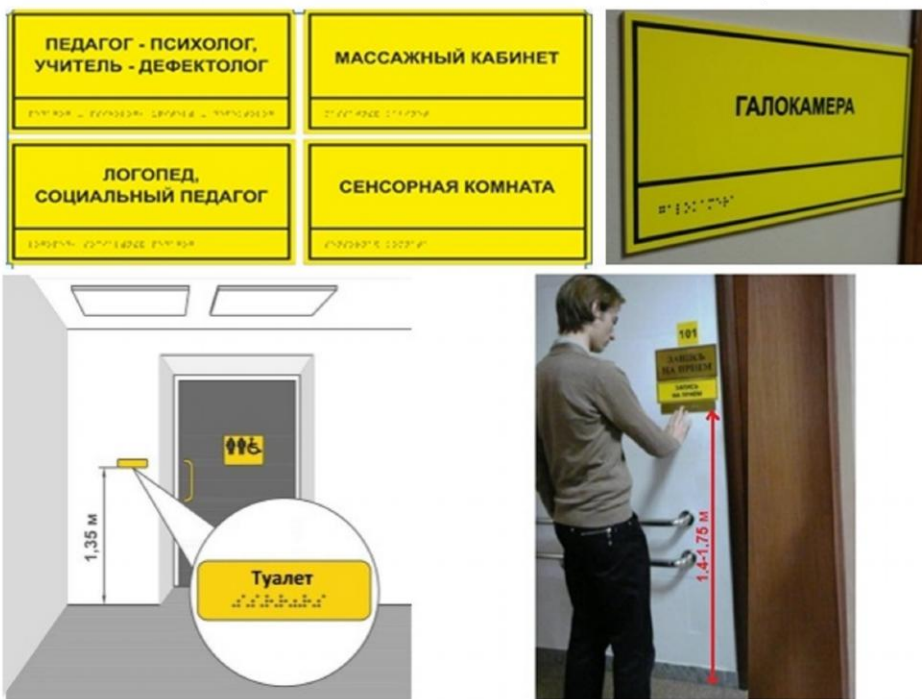

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	14.08.06-ОДС.ПЗ					Лист
					ГОУ ВПО Московский государственный областной гуманитарный институт(МГОГИ)					16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал					Формат А4